
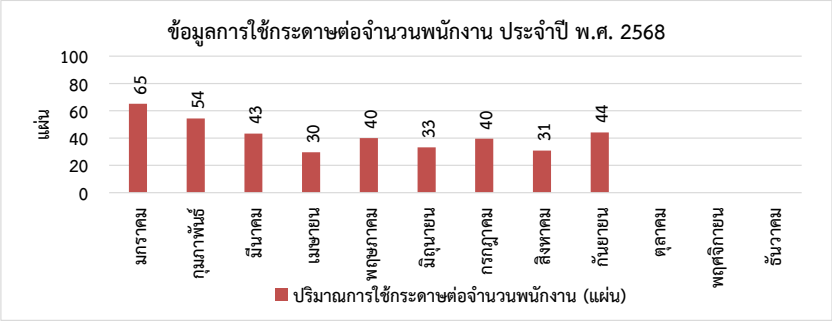


ปริมาณการใช้กระดาษ ประจำปี พ.ศ. 2568
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึก ประจำ เดือน	วันที่ทำการ บันทึก	จำนวน พนักงาน	ปริมาณกระดาษ/เดือน (กิโลกรัม)		ปริมาณการใช้ กระดาษ (กิโลกรัม)	ปริมาณการใช้ กระดาษ (กิโลกรัม)	ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง	เป้าหมายเทียบกับ ปีก่อนลดลง ร้อยละ 5	ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง	เป้าหมายเทียบกับ เดือนก่อน ลดลงร้อยละ 5	ปริมาณการใช้ กระดาษต่อ จำนวนพนักงาน (กิโลกรัม)	ปริมาณ กระดาษ/เดือน (แผ่น)		ปริมาณการใช้ กระดาษทั้งหมด (แผ่น)	ปริมาณการใช้ กระดาษต่อ จำนวนพนักงาน (แผ่น)	หมายเหตุ
			New	Reuse	ปี พ.ศ. 2568	ปี พ.ศ. 2567						New	Reuse			
มกราคม	30 ม.ค. 68	43	11.30	2.70	14.00	18.30	-4.30		-23.50%	3.20		2,260	540	2,800	65	
กุมภาพันธ์	28 ก.พ.68	43	8.00	3.70	11.70	16.70	-5.00		-29.94%	-2.30		1,600	740	2,340	54	
มีนาคม	28 มี.ค.68	43	6.80	2.50	9.30	14.70	-5.40		-36.73%	-2.40		1,360	500	1,860	43	
เมษายน	28 เม.ย.68	44	4.70	1.80	6.50	16.60	-10.10		-60.84%	-2.80		940	360	1,300	30	
พฤษภาคม	28 พ.ค.68	44	4.40	4.40	8.80	8.40	0.40		4.76%	2.30		880	880	1,760	40	
มิถุนายน	27 มิ.ย.68	44	4.80	2.50	7.30	7.2	0.10		1.39%	-1.50		960	500	1,460	33	
กรกฎาคม	31 ก.ค.68	44	7.30	1.40	8.70	12.9	-4.20		-32.56%	1.40		1,460	280	1,740	40	
สิงหาคม	29 ส.ค.68	44	4.90	1.90	6.80	11.2	-4.40		-39.29%	-1.90		980	380	1,360	31	
กันยายน	29 ก.ย.68	44	5.80	3.90	9.70	18.5	-8.80		-47.57%	2.90		1,160	780	1,940	44	
ตุลาคม																
พฤศจิกายน																
ธันวาคม																
รวม			58.00	24.80	82.80	124.50	-41.70		-33.49%			11,600	4,960	16,560		

หมายเหตุ กระดาษ 70 แกรม A4 1 รีม = 2.5 กิโลกรัม

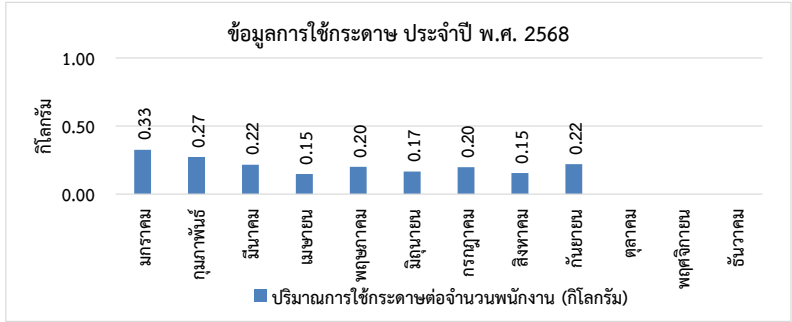

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนกันยายน 2568

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**บรรลุเป้าหมาย**เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับปีก่อนหน้า

เนื่องจากสำนักฯ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ เช่น การลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับการลาทุกประเภท และหนังสือขอบคุณการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบไร้กระดาษ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัล และส่งไฟล์ผ่าน Microsoft Teams

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**ไม่บรรลุเป้าหมาย**เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับเดือนก่อนหน้า

เนื่องจากใช้กระดาษใหม่เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ การเสนอของบประมาณเพิ่มเติม การเสนอขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือน และมาตรการประหยัดกระดาษให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการใช้น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2568

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกประจำเดือน	วันที่ทำการบันทึก	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนผู้ให้บริการ (คน)				ปริมาณน้ำ/เดือน ปี พ.ศ. 2568	ปริมาณน้ำ/เดือน ปี พ.ศ. 2567	ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้น้ำเทียบกับ ปีก่อนหน้า เป้าหมายลดลงร้อยละ 2	ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้น้ำเทียบกับเดือน ก่อนหน้า เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2	ปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนพนักงาน และผู้ใช้บริการ (หน่วย)
			งบท.	งวบ.	งทส.	รวมเฉลี่ยต่อวันที่ให้บริการ							
มกราคม	30 ม.ค.	48	40	5,402	5,305	348	328	322	6.00	 1.86%	32.00	 10.81%	0.03
กุมภาพันธ์	26 ก.พ.	48	76	5,405	4,945	374	291	236	55.00	 23.31%	37.00	 -11.28%	0.03
มีนาคม	28 มี.ค.	48	44	3,054	1,470	149	188	163	25.00	 15.34%	103.00	 -35.40%	0.04
เมษายน	28 เม.ย.	49	43	649	520	42	86	121	- 35.00	 -28.93%	102.00	 -54.26%	0.07
พฤษภาคม	29 พ.ค.	49	33	614	1085	57	93	103	- 10.00	 -9.71%	7.00	 8.14%	0.05
มิถุนายน	30 มิ.ย.	49	38	5,403	1,605	237	217	295	- 78.00	 -26.44%	124.00	 133.33%	0.03
กรกฎาคม	31 ก.ค.	49	60	11,409	4,570	519	253	292	- 39.00	 -13.36%	36.00	 16.59%	0.02
สิงหาคม	28 ส.ค.	49	55	10,619	4,040	476	286	222	64.00	 28.83%	33.00	 13.04%	0.02
กันยายน	29 ก.ย.	49	45	11,784	3,870	508	345	266	79.00	 29.70%	59.00	 20.63%	0.02
ตุลาคม													
พฤศจิกายน													
ธันวาคม													
รวม			434	54,339	27,410	2,710	2,087	2,020.00	67.00	 3.32%			

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนกันยายน 2568

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขใน**กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย** เทียบกับปีก่อนหน้า

1. ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 3,408 คน
2. เปิดให้บริการอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ CL-Park ทุกวัน
- วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 -20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการ 10.00 -20.00 น.
- แนวทางปรับปรุง มาตรการประหยัดน้ำเชิงรุกช่วงเปิดภาคเรียน เช่น ตรวจสอบระบบน้ำ (ก๊อก, ท่อน้ำ, ท่อ) เพื่อป้องกันการรั่วซึม

วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขใน**กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย** เทียบกับเดือนก่อนหน้า

1. จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 985 คน
2. ไม่มีวันหยุดราชการพิเศษ จำนวนวันที่ให้บริการมากกว่าเดือนก่อน
- แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง มาตรการประหยัดน้ำเชิงรุกช่วงเปิดภาคเรียน เช่น ตรวจสอบระบบน้ำ (ก๊อก, ท่อน้ำ, ท่อ) เพื่อป้องกันการรั่วซึม

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2568
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกประจำเดือน	วันที่ทำการบันทึก	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนผู้ให้บริการ (คน)				ปริมาณไฟฟ้า/เดือน (หน่วย)				ปี พ.ศ. 2567	ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับปีก่อน เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2	ปริมาณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป้าหมายลดลง ร้อยละ 2	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนพนักงานและผู้ให้บริการ (หน่วย/คน)	หมายเหตุ				
							ปี พ.ศ. 2568														
			งบท.	งวบ.	งทส.	รวมเฉลี่ยต่อวันที่ให้บริการ	อาคาร 12A	อาคาร 12B	อาคาร 12C	รวม											
มกราคม	30 ม.ค. 68	48	40	5,402	5,305	348	2,332	9,279	11,838	23,449	39,269	-	15,820		-40.29%	-	10,051		-30.00%	2.17	ปี 2567 มาตรการประหยัดไฟฟ้า อาคาร 12C ชำรุด ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้
กุมภาพันธ์	27 ก.พ.	48	76	5,405	4,945	374	2,326	8,476	20,468	31,270	34,945	-	3,675		-10.52%	-	7,821		33.35%	2.99	
มีนาคม	28 มี.ค.	48	44	3,054	1,470	149	1,751	8,257	20,732	30,740	29,293	-	1,447		4.94%	-	530		-1.69%	6.66	
เมษายน	28 เม.ย.	49	43	649	520	42	1,656	6,043	22,931	30,630	43,149	-	12,519		-29.01%	-	110		-0.36%	24.29	
พฤษภาคม	29 พ.ค.	49	33	614	1,085	57	1,630	7,116	22,644	31,390	N/A	N/A	N/A			760		2.48%	17.62		
มิถุนายน	30 มิ.ย.	49	38	5,403	1,605	237	2,920	9,282	28,478	40,680	N/A	N/A	N/A			9,290		29.60%	5.73		
กรกฎาคม	30 ก.ค.	49	60	11,409	4,570	519	2,990	9,538	26,672	39,200	N/A	N/A	N/A	-		1,480		-3.64%	2.44		
สิงหาคม	28 ส.ค.	49	55	10,619	4,040	492	2,583	10,046	28,371	41,000	N/A	N/A	N/A			1,800		4.59%	2.78		
กันยายน	29 ก.ย.	49	45	11,784	3,870	508	2,884	10,673	28,983	42,540	40,573	1,967		4.85%		1,540		3.76%	2.70		
ตุลาคม																					
พฤศจิกายน																					
ธันวาคม																					
รวม			434	54,339	27,410	2,726	21,072	78,710	211,117	310,899	187,229										

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

เดือนกันยายน 2568

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ**ไม่บรรลุเป้าหมาย**เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับปีก่อนหน้า

1. ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 3,408 คน
2. เปิดให้บริการอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ CL-Park ทุกวัน
- วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 -20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการ 10.00 -20.00 น.
- แนวทางปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวัน และมาตรการประหยัดไฟฟ้าให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การ **ไม่บรรลุเป้าหมาย** เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทียบกับเดือนก่อนหน้า

1. จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 985 คน
2. ไม่มีวันหยุดราชการพิเศษ จำนวนวันที่ให้บริการมากกว่าเดือนก่อน
- แนวทางปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวัน และมาตรการประหยัดไฟฟ้าให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเดือน ปี พ.ศ. 2568

อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอบเขตดำเนินงาน	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68	รวม		หน่วย
	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	GHG	%	
ประเภท 1 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซมีเทน	0.81	1.51	0.63	0.52	0.54	0.64	0.90	0.80	0.85				7.21	4.22	tCO2e
ประเภท 2 การใช้ไฟฟ้า	11.72	15.63	15.37	15.31	15.69	20.34	19.60	20.50	21.27				155.42	90.98	tCO2e
ประเภท 3 การใช้กระดาษ และของเสียฝังกลบ	1.14	1.05	0.88	0.68	0.56	0.92	0.82	1.04	1.12				8.21	4.80	tCO2e
รวม	13.67	18.19	16.88	16.51	16.79	21.90	21.32	22.34	23.23				170.83	100.00	tCO2e
GHG ปี พ.ศ. 2567	21.70	19.79	16.05	22.70	N/A	N/A	N/A	N/A	22.63	22.10	18.97	18.43	162.36		
ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบกับปีก่อน เป้าหมายลดลงร้อยละ 2	↓ -37.02%	↓ -8.11%	↑ 5.17%	↓ -27.25%	N/A	N/A	N/A	N/A	↑ 2.67%						
ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเทียบกับเดือนก่อน เป้าหมายลดลงร้อยละ 2	↓ -25.84%	↑ 33.10%	↓ -7.17%	↓ -2.20%	↑ 1.69%	↑ 30.44%	↓ -2.68%	↑ 4.81%	↑ 4.00%						
จำนวนวันที่เปิดให้บริการ	31	28	31	30	31	30	31	31	30						วัน
จำนวนพนักงาน (คน)	48	48	48	49	49	49	49	49	49						คน
จำนวนผู้ใช้บริการ(คน) (Walk in)	10,747	10,426	4,568	1,212	1,743	7,046	16,039	14,714	15,699						คน
จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวัน (คน)	348	374	149	41	58	237	519	492	508						คน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนคน (กิโลกรัมต่อจำนวนคน)	1.27	1.74	3.70	13.62	9.63	3.11	1.33	1.52	1.48						Kg
จำนวนพื้นที่ (ตารางเมตร)	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01	17,662.01			
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	0.77	1.03	0.96	0.93	0.95	1.24	1.21	1.26	1.32						Kg





หมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2567 มาตรการค่ากำลังไฟฟ้าแบบดิจิทัล อาคาร 12C ชำรุด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าได้

เดือนมิถุนายน 2567 มาตรการหน่วยไฟฟ้า อาคาร 12C ใช้งานได้วันที่ 20 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม 2567 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าได้ เนื่องจากเดือนมิถุนายน 2567 ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เดือนสิงหาคม 2567 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และเดือนก่อนหน้าได้ เนื่องจากเปลี่ยนมาตรการวัดกระแสไฟฟ้า อาคาร 12C เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

เดือนกันยายน 2567 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าได้ เนื่องจากเดือนสิงหาคม 2567 เปลี่ยนมาตรการวัดกระแสไฟฟ้า อาคาร 12C เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

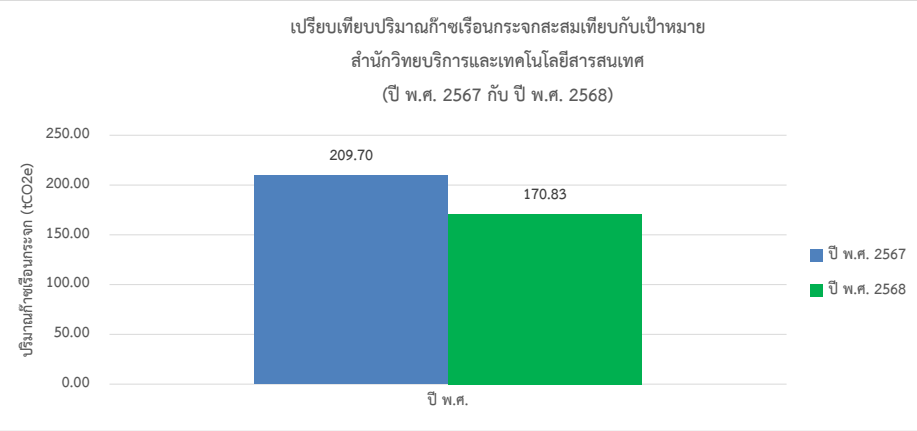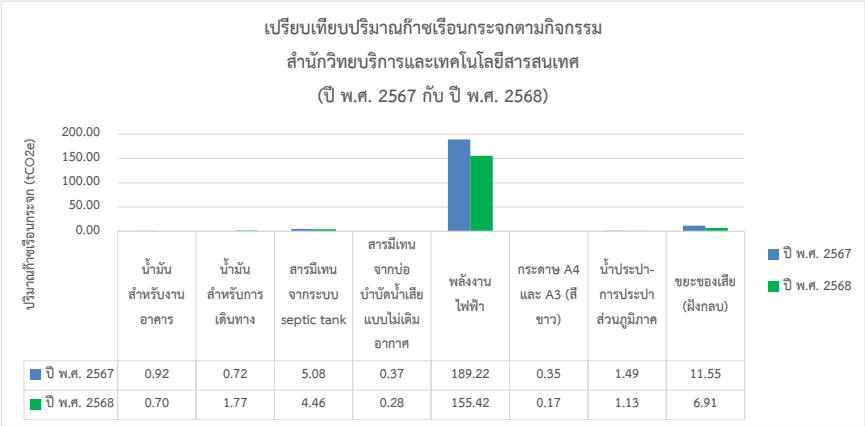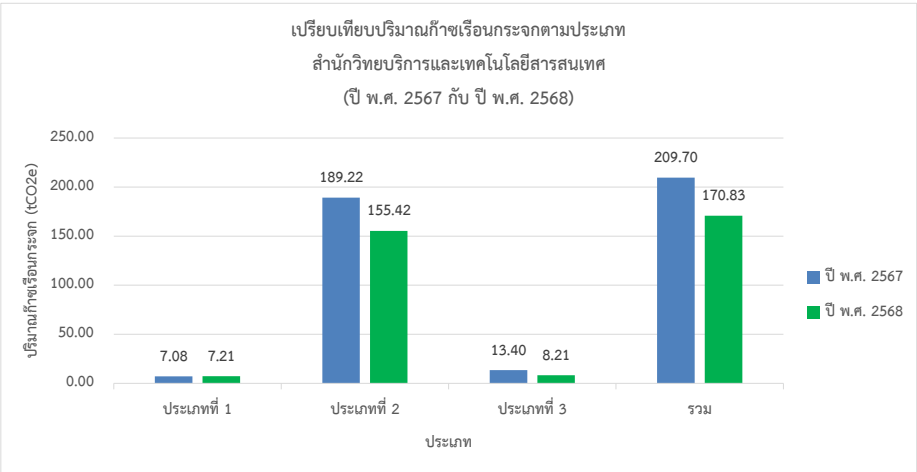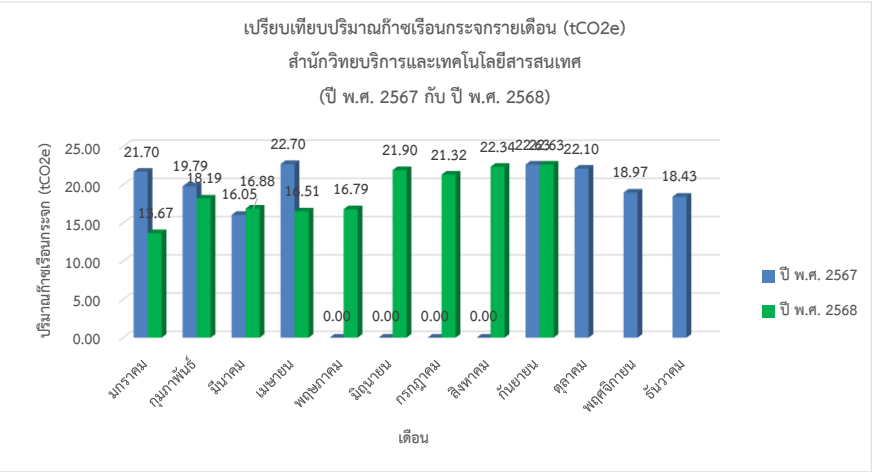

สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง / วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย	
เดือนกันยายน 2568	
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขใน กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย เทียบกับปีก่อนหน้า	
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำอาคาร จำนวน 42 ลิตร เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับ 3 ครั้ง 2. มีการเดินทางไปราชการของบุคลากรจำนวน 6 คน โดยรถตู้มหาวิทยาลัย	
การใช้ไฟฟ้า 1. ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 3,408 คน 2. เปิดให้บริการอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ CL-Park ทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 -20.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดให้บริการ 10.00 -20.00 น.	
การใช้กระดาษ น้ำประปา และขยะของเสีย (ฝั่งกลบ) 1. การใช้กระดาษลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสำนักฯ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ เช่น การลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับการลาทุกประเภท และหนังสือขอบคุณการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบไร้กระดาษ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัล และส่งไฟล์ผ่าน Microsoft Teams 2. ปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น นวน 3,408 คน 3. ปริมาณขยะทั่วไป และขยะเศษอาหารลดลง 314.30 กิโลกรัม เนื่องจากผู้บริการมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น	
แนวทางการแก้ไขใน กรณีที่ ไม่บรรลุเป้าหมาย	
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรและผู้รับบริการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากร พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายเดือน เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรและผู้รับบริการ 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณสำหรับการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องนำผลการคำนวณปริมาณก๊าซมีเทนจากบ่อบำบัดแบบไม่เติมอากาศมารวมในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป	
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขใน กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย เทียบกับปีเดือนก่อนหน้า	
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำอาคาร จำนวน 42 ลิตร เนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับ 3 ครั้ง 2. มีการเดินทางไปราชการของบุคลากรจำนวน 6 คน โดยรถตู้มหาวิทยาลัย	
การใช้ไฟฟ้า 1. จำนวนผู้บริการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 985 คน 2. ไม่มีวันหยุดราชการพิเศษ จำนวนวันที่ให้บริการมากกว่าเดือนก่อน	
การใช้กระดาษ น้ำประปา และขยะของเสีย (ฝั่งกลบ) 1. ปริมาณกระดาษลดลงเนื่องจากสำนักฯ มีนโยบายลดการใช้กระดาษ เช่น การลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับการลาทุกประเภท และหนังสือขอบคุณการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การแจ้งซ่อมผ่านระบบแจ้งซ่อม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมแบบไร้กระดาษ การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยการลงนามด้วยระบบลายมือชื่อดิจิทัล และส่งไฟล์ผ่าน Microsoft Teams 2. ปริมาณการใช้น้ำ เนื่องจากจำนวนผู้บริการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 985 คน ไม่มีวันหยุดราชการพิเศษ จำนวนวันที่ให้บริการมากกว่าเดือนก่อน 3. ปริมาณขยะทั่วไป และขยะเศษอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน 15.14 กิโลกรัม เนื่องจากจำนวนผู้บริการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 985 คน ไม่มีวันหยุดราชการพิเศษ จำนวนวันที่ให้บริการมากกว่าเดือนก่อน	

แนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรและผู้รับบริการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากร พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายเดือน เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรและผู้รับบริการ
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณสำหรับการติดตั้งเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องนำผลการคำนวณปริมาณก๊าซมีเทนจากบ่อบำบัดแบบไม่เติมอากาศมารวมในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป